



KUULUTUS

Asia

Hakemus Valio Oy:n Äänekosken tehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 4 muuttamiseksi
Dnro 905/11010000/2020

Hakija

Valio Oy
PL 10
00039 VALIO

Toiminnan sijainti

Toiminta sijaitsee Äänekoskella, kiinteistöllä Valioranta 992-403-11-146. Tehtaan käyntiosoite on Valiontie 9, 44100 Äänekoski. Toiminta sijaitsee I luokan pohjavesialueella Valioranta (nro 0999212).

Hakemuksen mukainen toiminta

Valio Oy:n Äänekosken tehdas hakee muutosta Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan (YMPL Dnro 242, 27.12.2010, annettu julkipanon jälkeen 28.6.2018) lupamääräykseen 4 siten, että määräyksestä poistetaan teollisuusjätevesisopimuksen raja-arvot ja ehdot ja määräyksessä viitataan ainoastaan teollisuusjätevesisopimukseen.

Määräys 4:

Viemäriin johdettavat teollisuusjätevedet on esikäsitteltävä siten, että ne täyttävät vesihuoltolaitoksen kanssa sovitun teollisuusjätevesisopimuksen mukaiset ehdot ja raja-arvot:

Jätevesivirtaama

Jätevesivirtaama keskimäärin	530 m ³ /vrk
Suurin vuorokautinen teollisuusjätevesimäärä	1 100 m ³ /vrk
Suurin hetkellinen teollisuusjätevesivirtaama	70 m ³ /h

Kuormitusraja-arvot

Kiintoaine	160 kg/d
COD _{Cr}	760 kg/d
BOD _{7ATU}	480 kg/d
Kokonaisfosfori	14 kg/d
Kokonaistyyppi	65 kg/d
Rasva	-

Muut ehdot

Jäteveden rasvapitoisuuden tavoitearvo on 150 mg/l. Viemäriverkkoon johdettavan jäteveden pH:n tulee olla välillä 6 – 11 mitattuna 25 °C lämpötilassa. Jäteveden lämpötilan tulee olla korkeintaan 40 °C.

Jäteveden virtaamaa, lämpötilaa ja pH:ta tulee mitata jatkuvatoimisesti. Viemäriin johdettavan jäteveden virtaamapainotteisesta vuorokautisesta kokoomanäytteestä tulee määrittää kerran kuukaudessa biologinen hapenkulutus (BOD7ATU), kemiallinen hapenkulutus (CODCr), kokonaisfosfori, kokonaistyyppi, kiintoaine, pH, rasva ja vuorokautinen jätevesimäärä.

Jätevesien laimentaminen muilla vesillä raja-arvojen saavuttamiseksi on kiellettyä.

Näytteenotto ja analysointi tulee tehdä CEN-, ISO-, SFS- tai sitä vastaavan kansallisen tai kansainvälisesti yleisesti käytössä olevan standardin mukaisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja menetelmän mittausepävarmuus.

Toiminnanharjoittajan tulee raportoida jätevesikuormituksesta vuosittain vuosiraportoinnin yhteydessä Äänekosken kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jäteveden pääsy viemäriin tulee voida estää välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet tai laatu eivät täytä viemäriin johdettavalle jätevedelle asetettuja ehtoja. Jätevesien esikäsittelyyn liittyvät laitteet tulee pitää kunnossa, jotta jäteveden ylivuotoja tasausaltaasta tai muita häiriöitä ei pääse esiintymään. Mikäli jätevedenpuhdistamo ilmoittaa omassa toiminnassaan häiriön, jonka vuoksi jätevesiä ei voida ottaa puhdistamolla vastaan tulee Valio Oy:n jätevesien johtaminen voida niin ikään viiveettä estää ja toiminta tulee voida ajaa hallitusti alas.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävänä 25.9.2020–2.11.2020 Äänekosken kaupungin internetsivuilla www.aanekoski.fi.


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan nimi.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 2.11.2020 Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle, os. Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai sähköpostitse ymparisto@aanekoski.fi.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jonna Heinänen 020 632 3316, etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

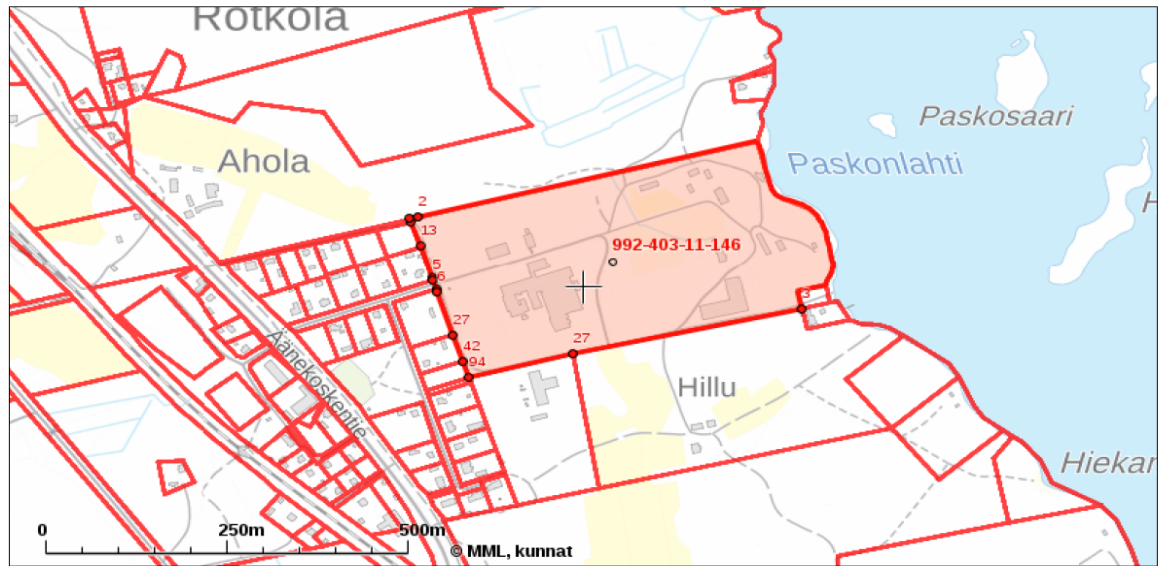

Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 6940127.5625, E: 437548.9205

Karttatuloste ei ole mittatarkka. Kiinteistörajat ja -tunnukset päivitetään toistaiseksi vain kerran viikossa.

Rekisteripalvelujen kautta kartalle haetut palstat ja määräalat ovat ajantasaiset.

Tulostettu Kiinteistötietopalvelusta 01.03.2018.