

Lausuntopyyntö

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää lausuntoanne seuraavasta asiasta:

Hakija: St1 Oy, Y-tunnus 0201124-8

Sijainti: Suonenjoentie 68, 44250 ÄÄNEKOIVISTO - Äänekoski

Asian kuvaus: St1 Oy rakentaa Äänekosken Hirvaskankaalle nesteytetyn biometaanin (LBG) tankkausaseman. Kohteeseen rakennetaan kaksi LBG-jakelupistettä. Tankkausaseman hakemukseen sisältyy yksi maanpäällinen yhdistetty nesteytetyn metaanin (90 m³) sekä typen (8 m³) varastosäiliö. Kohteessa varastoidun nesteytetyn metaanin määrä on alle 50 tonnia. Hanke on uusi, aikaisempaa kaasutankkausta ei kohteessa ole. Hankkeen rakennuttajana toimii St1 Oy, Firdonkatu 2, 00520 Helsinki.

Yksityiskohtaisempi tankkausaseman toiminnan kuvaus on esitetty liitteessä.

Sovelletut säädökset: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009)

Lausunnon määräaika: 28.07.2024

Lausunnon toimittaminen: Pyydämme lähettämään lausunnon sähköpostitse kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), PL 66 (Opastinsilta 12 B), 00521 HELSINKI. Lausunnossa pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 5398/03.02.00/2024.

Huomioitavaa: Hakemus sisältää luottamuksellisia liitteitä.

Lisätietoja Matti Heikka, +358 295 052 256, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Liitteet VT15644-LIITE 5 LUOTTAMUKSELLINEN Aiesopimus vuokraamisesta.pdf

VT15645-LIITE 6 LUOTTAMUKSELLINEN Lainhuutotodistus.pdf

VT15646-LIITE 7 Kaavoitus.pdf

VT15647-LIITE 8 Kiinteistörajat.pdf

VT15648-LIITE 9 Ympäristön kohteet kartalla.pdf

VT15649-LIITE 2 LUOTTAMUKSELLINEN Räjähdyssuojausasiakirja Hirvaskangas.pdf

VT15650-LIITE 1 LUOTTAMUKSELLINEN Virtauskaavio.pdf

VT15651-LIITE 3 LUOTTAMUKSELLINEN Putki-isometrit.pdf

VT15652-LIITE 4 LUOTTAMUKSELLINEN LBG-säiliö ja tankkausmittari.pdf

VT15653-LIITE 10 Kemikaaliluettelo_Hirvaskangas.xlsx

VT15654-Maa- ja biokaasulomake-3211021-2024-05-14-17.27.pdf

Jakelu:

Keski-Suomen ELY/ Maankäyttö, kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos, virkaposti.ks@pelastustoimi.fi

Äänekosken kaupunki, kirjaamo@aanekoski.fi



Purunkorpi

.992-454-1-118

992-454-1-127

.992-454-1-65

992-454-1-89

992-454-1-91

.992-454-1-90

.992-454-1-118

.992-25-9901-0

992-454-8-32

72

70

992-454-8-47

.992-454

992-454-1-79

992-454-1-62

19

2

.992-454-1-118

992-454-1-123

992-454-8-78

.992-25-9903-0

68

.992-454-1-122

Suonenjoentie

992-454-24-0

69

.992-454-1-76

.992-454-14-8

10 10

10

10

40

40

2

992-454-14-9

4

992-454-14-10

6

Hirvasioentie

Hirvasioentie

992-454-14-12

1

992-454-14-13

3

.992-454-14-11

992-454-14-3

8

.992-454-14-3

.992-454-14-14

992-454-1-20

11

Hironsaari

Kankkantie

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 km

REJLERS


Hirvaskangas

 Hirvaskangas kiinteistö

 500 metrin vyöhyke

Rakennukset

 Asuinrakennus

 Liikerakennus tai julkinen rakennus


 Lomarakennus


 Teollinen rakennus

 Pohjavesialue

Suojellut kohteet

 Muinaisjännös

 Natura 2000 -alue

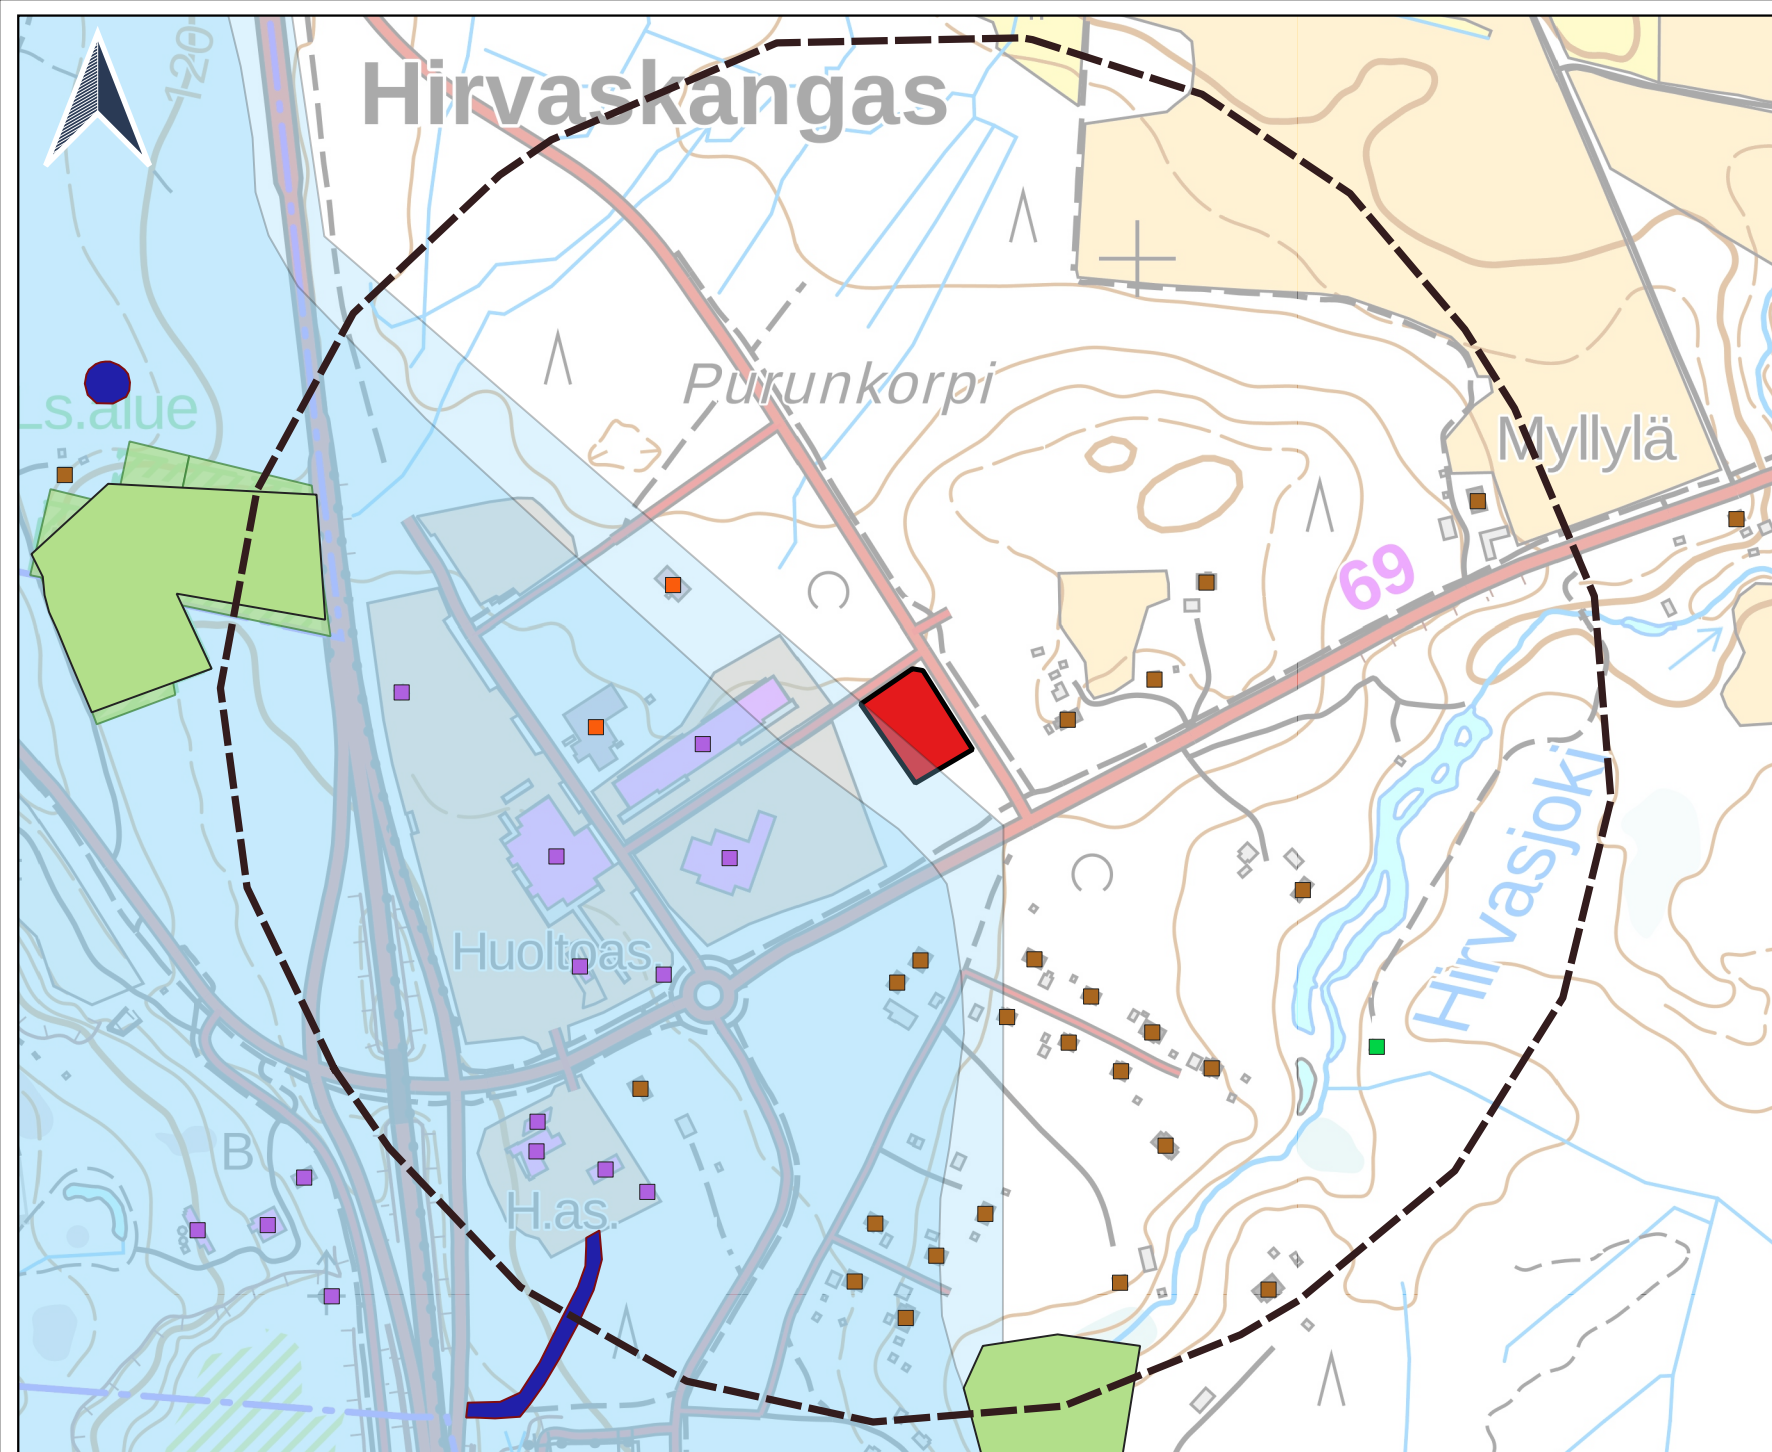

KTT (.pdf)	Nimi	Nimen tarkenne	YK-numero	Merkinnot	Huomioita sisältävistä ainesosista	Sijainti ja maksimimäärä laitoksella	Maksimimäärä laitoksella (tonnia)	Käyttömäärä vuodessa (tonnia/a)
Nesteytetty biokaasu (LBG), Nesteytetty maakaasu (LNG) KTT FI 14.12.2023.pdf	Nesteytetty biokaasu (LBG)		1972	Huomiosana: Vaara GHS02 GHS04 H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.	Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnot (CLH) REACH Rekisteröidyt aineet REACH Esirekisteröidyt aineet EY-luettelo C&L luettelon tietokanta	LBG-tankkausasema, Hirvaskangas, 45 Tonnia	45	
Typpi (jäähdytetty neste) Woikoski.pdf	TYPPI (JÄÄHDYTETTY NESTE)			Huomiosana: Varoitus GHS04 H281 Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman.	REACH Esirekisteröidyt aineet EY-luettelo C&L luettelon tietokanta	LBG-tankkausasema, Hirvaskangas, 6 Tonnia	6	